




平石构造图




绿石A断面图

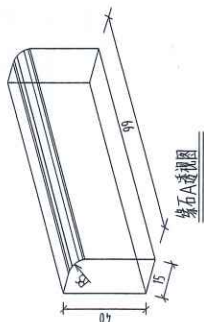

缘石A透视图




缘石C断面图



缘石C透视图



北平现况缘石A




平石断面图



人行道板断面图



花崗岩



边柜断面图

说明:

- 1、本尺寸单位为厘米计,此值为示高;
- 2、A、B、C型绿帘石以及行时均系采用岗岩,石材要求符合《天然花岗岩建筑板材》(GB/T18601-2001)的要求;
- 3、石材的使用应符合GB5566-2001标准中对放射性水平规定;
- 4、绿帘石需采用环境C15号混凝土。

[illegible]

[illegible]


障礙墩立面 1:10

行進盲道時平面圖

图 10-1-10 道砟平面示意图

24.8

24.8



1. 本图尺寸均指底片尺寸。
2. 盲道砖的宽度及规格均等要同人行道。
3. 盲道砖与铺地材料衔接处应开凿沟槽,在转弯或行进方向变化处应设置盲道砖,其宽应大于盲道砖的宽度。
4. 残疾人使用盲道时,在转弯时应对向设置盲道。
5. 盲道宽度为 0.0m。
6. 铺地材料应满足盲道要求,即抗压强度应满足《城市道路工程施工质量验收规范》(GB 50424-2007)。